


Eco-Drain

KAESER COMPRESSORS

Instruction manual

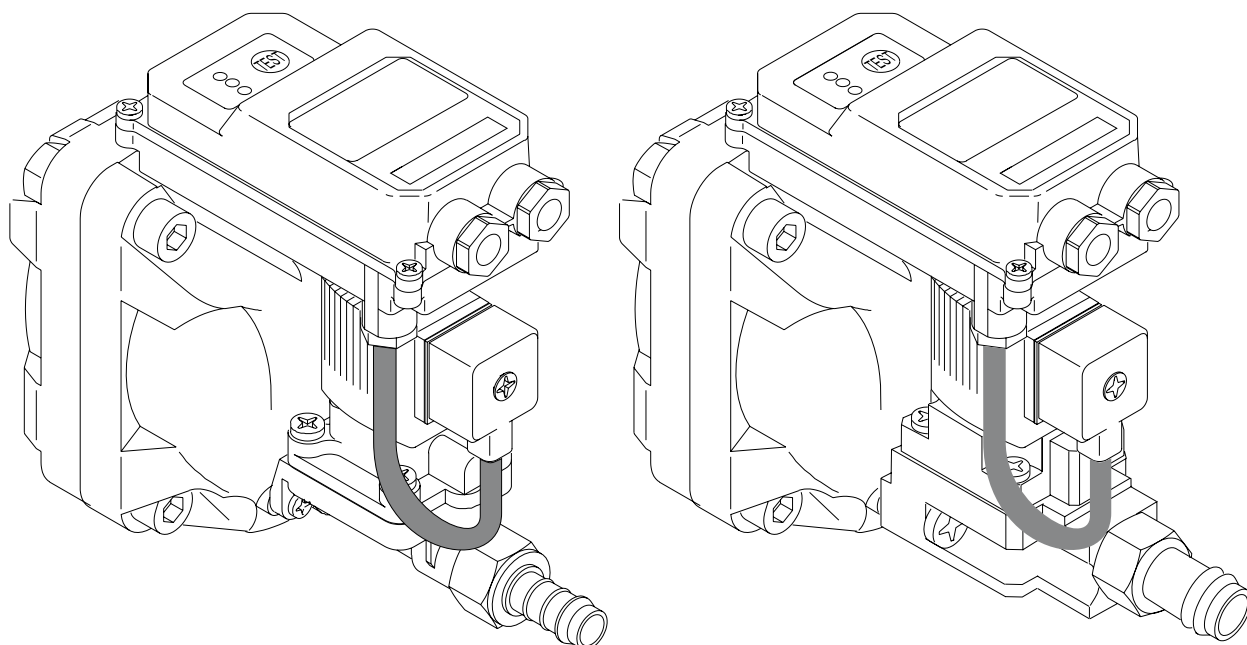

**Data/Notes • Características/Indicaciones
 Caracteristiques/Avis • Dados técnicos**



IP 65




ECO-DRAIN	13	13 CO	13 CO PN25
min/max temperature Temperatura mín./máx. Température min/max Temperatura mín./máx.	+34...+140 °F (+1...+60°C)		
Condensate inlet Entrada condensado Entrée du condensat Entrada de condensado	2 x 1/2" NPT (2 x G1/2)		
Condensate discharge (hose) Salida condensado (medida del tubo) Sortie du condensat (flexible) Tubo saída de condensado (tubo flexível)	1/2" NPT, dia = 1/2" (G1/2" -a, di = 13 mm)	3/8" NPT (G 3/8" - i)	
peak compressor performance Caudal del compresor máx. Capacité maximale du compresseur Capacidade máxima do compressor	1200 scfm (35 m³/min)		
peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation) Caudal del secador frigorífico máx. (solamente con separación previa) Capacité maximale du sécheur frigo (seules avec pré-separation) Capacidade máxima do secador frigorífico (só com separação preliminar)	2400 scfm (70 m³/min)		
peak filter performance (behind dryer) Caudal del filtro máx. (detrás de secador) Capacité maximale filtre (derriere sécheur) Capacidade máxima do filtro (por tr's do secador)	12000 scfm (350 m³/min)		
operating pressure, min/max Presión de servicio mín./máx. Pression de service min/max Pressão de serviço mín./máx.	12...230 psig (0,8...16 bar)	18...230 psig (1,2...16 bar)	18...360 psig (1,2...25 bar)
weight (empty) Peso (vacío) Poids (à vide) Peso (vazio)	4.4 lbs. (2,0 kg)		
condensate Condensado Condensat Condensado	oil-contaminated oleoso huileux com óleo	oil-contaminated + oil-free oleoso + exento de aceite huileux Aluminio superficialmente com óleo + isento de óleo	
housing Carcasa Boîtier Caixa	Aluminum Aluminum Aluminium Alumínio	Aluminum, hard-coated Aluminio endurecido Aluminum, avec protection anticorrosive Alumínio endurecido	

<p>Safety rules</p> <p>Please check if the manual is the same as the type of ECO-DRAIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do not exceed max. operating pressure (see type plate)! <p>NOTE: Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure!</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Only use pressure-proof installation material! <p>The feed line (½") must be firmly fixed. Discharge line: short pressure hose to pressure-proof pipe. Please ensure that condensate cannot squirt onto persons or objects.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Only use NPT for the threaded connection. 4. For locking or holding in position during installation, use spanner area at inflow point (spanner size 1.25")! 5. The electrical installation must be carried out in compliance with the valid regulations! <p>NOTE: Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! High voltage (110/230 V) electrical work must always be performed by a qualified electrician.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. In areas where there is a danger of frost, the device should be retrofitted with thermostatically controlled heating (accessories). 7. The ECO-DRAIN condensate drain will only function when voltage is being applied to the device. 8. Do not use the test button for continuous draining. 9. Do not use the ECO-DRAIN device in hazardous areas (with potentially explosive atmospheres). 10. Only employ original spare parts, otherwise the guarantee will no longer be valid. 	<p>Indicaciones de seguridad</p> <p>Rogamos verifique si este manual corresponde al modelo de ECO-DRAIN a instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No sobrepase la presión máxima. (ver etiqueta de identificación) <p>¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento sólo si el aparato se encuentra sin presión.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Utilice solamente los accesorios y la tubería flexible autorizados para la presión conectada. <p>La tubería de la entrada de los condensados (½") tiene que estar bien fijada. Salida de condensado: Un tubo flexible resistente a la presión unido a un tubo fijo resistente a la presión. Evite que personas o objetos pueden ser alcanzadas por el condensado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. No utilice racores cónicos para la conexión con la entrada. 4. Para el aguante o el giro durante la instalación utilice el área de la entrada de los condensados preparada para acoger una llave (SW No. 32). 5. Ejecute la instalación eléctrica según las normas vigentes. <p>¡Atención! Realice los trabajos de mantenimiento con el aparato desconectado. Los trabajos eléctricos sólo deben ser realizados por personal especializado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. En zonas con peligro de heladas monte la calefacción regulada por termostato. (accesorios) 7. El ECO-DRAIN sólo funciona si esta conectado a la corriente eléctrica. 8. No utilice el interruptor de "TEST" para la purga continua. 9. No utilice el ECO-DRAIN en áreas con peligro de explosiones. 10. Solamente utilice recambios originales. En caso contrario se cancela la garantía. 	<p>Consignes de sécurité</p> <p>Vérifiez que la notice correspondre bien au modèle de ECO-DRAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas dépasser la pression de service de 16 bars (voir plaque signalétique)! <p>ATTENTION ! Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien!</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. N'utiliser que du matériel d'installation résis-tant à la pression! <p>Conduite d'arrivée: toujours en tuyauterie rigide et fixe (½"). Conduite d'évacuation: flexible de faible longueur relié à un tube, tous deux résistant à la pression. Evitez que des personnes ou objets puissent être touchés par le condensat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ne pas utiliser de raccords à filetage conique! 4. Lors du montage, utiliser le méplat pour clé de 32 mm situé à l'entrée du purgeur! 5. Lors de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (VDE 0100)! <p>ATTENTION ! Avant toute intervention de maintenance, mettre l'installation hors tension! Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. En cas de risque de gel, rajouter un chauffage thermostatique (accessoires). 7. Le ECO-DRAIN n'est opérationnel que s'il est sous tension. 8. Ne pas utiliser la touche Test pour une purge permanente. 9. Ne pas utiliser le ECO-DRAIN dans les atmosphères explosibles. 10. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Dans le cas contraire, la garantie est annulée. 	<p>Instruções de segurança</p> <p>Favor verificar se as instruções correspondem ao tipo do ECO-DRAIN!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não exceder a pressão de serviço máxima (ver placa indicadora das características)! <p>ATENÇÃO! Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão!</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Só utilizar material de instalação resistente à pressão! <p>Montar firmemente o tubo adutor (½"). Tubagem de descarga: tubo flexível curto de ar comprimido, montado a um tubo resistente à pressão. Evitar que pessoas ou objectos sejam atingidos pelo condensado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Não utilizar parafusos cónicos nas uniões rosca-das. 4. Para modular ou segurar de encontro durante a instalação, utilizar a caixa de chave (SW32) no ponto de afluência! 5. Executar a instalação eléctrica em concordância com todas as normas vigentes! <p>ATENÇÃO! Só efectuar trabalhos de manutenção com o aparelho isento de pressão! Todos os trabalhos eléctricos só poderão ser executados por pessoal técnico autorizado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Em áreas ameaçadas por geada, equipar o aparelho com um aquecimento regulado termostaticamente (acessórios). 7. O ECO-DRAIN só funcionará com a tensão aplicada. 8. Não utilizar o botão de teste para escoamento permanente! 9. Não utilizar o ECO-DRAIN em áreas potencialmente explosivas. 10. Só utilizar peças sobressalentes originais. Caso contrário, extinguirá a garantia.
---	--	--	---





Function • Funcionamiento
Functionnement • Funcionamento

english

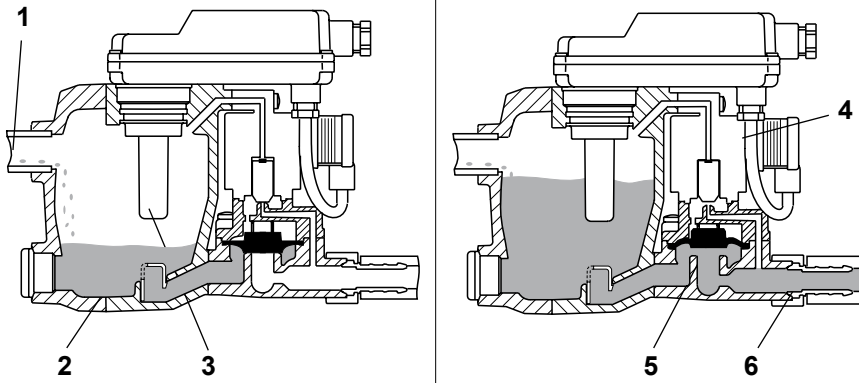

The condensate flows through the feed line (1) into the ECO-DRAIN unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate.

When the ECO-DRAIN unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air.

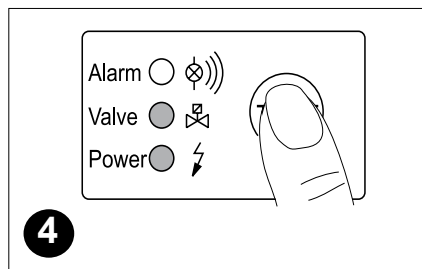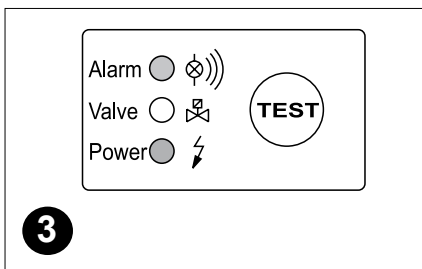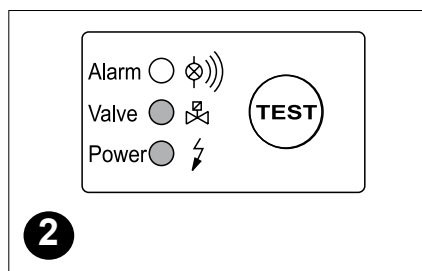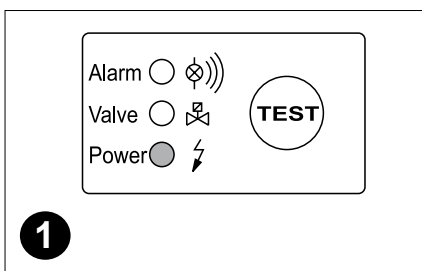


- 1** Ready for operation
Voltage is being applied
- 2** Discharge procedure
Outlet line is open
- 3** Malfunction
Alarm mode is activated
- 4** Test
Manual drainage/alarm

The test button is used for checking correct functioning.

Pressing	Effect
Short	Manual drainage
> 1 min	Alarm mode

Switching sequence of valve in alarm mode
Secuencia de actuación de la válvula en el modo de alarma
Séquence d'activation de la vanne en mode Alarme
Seqüência de ligação da válvula no modo de alarma

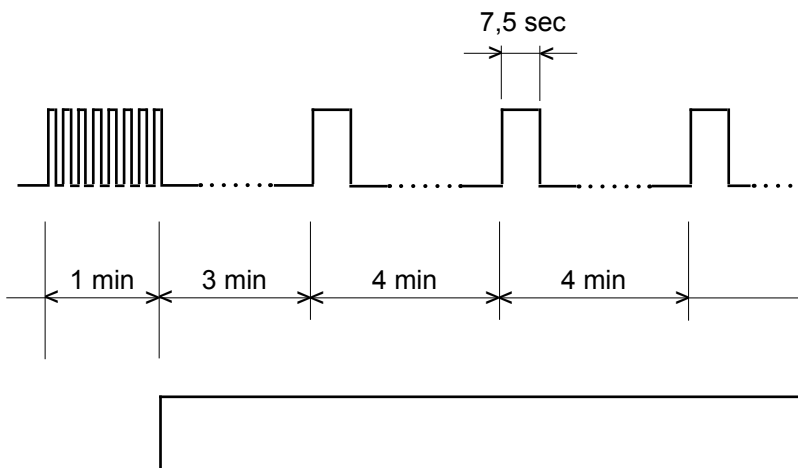

Alarm signal via potential-free contact
Mensaje de alarma a través de contacto sin potencial
Signal d'alarme délivré sur le contact sans potentiel
Sinal de alarme via contacto isento de potencial

When the microcontroller registers a malfunction, the device will automatically change to the alarm mode. The switching sequence of the valve (see illustration) continues until the fault is cleared (automatically or through maintenance). The red LED **flashes** as long as the device is in the alarm mode.

Malfunctioning could be caused by, e.g.:


- Mistakes during installation
- Dropping below the necessary minimum pressure
- Excessive condensate quantities (overloading)
- Blocked/shut off outlet line
- Extreme amount of dirt particles
- Frozen piping

If the fault is not cleared within the first minute, a fault signal is triggered (see illustration) which can be picked off as a potential-free signal via the alarm relay. (24 Vdc version: see pages 10-13)

español	français	português																		
<p>El condensado fluye a través de la tubería de entrada (1) al ECO-DRAIN y se acumula en el depósito (2). El sensor capacitivo de nivel (3) controla permanentemente el nivel de llenado. Si el depósito está lleno, el sensor emite una señal a la unidad de pilotaje electrónico. Inmediatamente se acciona la válvula de pilotaje (4) y la membrana (5) abre la salida (6) para purgar el condensado.</p> <p>En el momento en el que el ECO-DRAIN esta vacío se cierra la salida herméticamente antes de que se produzca un escape de aire comprimido.</p>	<p>Amené dans le ECO-DRAIN par la conduite d'arrivée (1), le condensat est collecté dans le réservoir (2). Une sonde capacitive (3) surveille en permanence le niveau de remplissage et envoie un signal à la commande électronique dès que le réservoir est rempli. L'électrovanne pilote (4) est activée et la membrane (5) ouvre la conduite d'évacuation (6) pour l'éclusement du condensat.</p> <p>Dès que le ECO-DRAIN est vide, la conduite d'évacuation est à nouveau refermée avec une parfaite étanchéité, avant même que l'air comprimé ne puisse s'échapper.</p>	<p>O condensado corre através do tubo adutor (1) para dentro do ECO-DRAIN e acumula-se no interior da caixa (2). Um sensor que trabalha capacitivamente (3) vai continuamente registando o nível, transmitindo um sinal ao comando electrónico logo que o depósito se encher de condensado. A válvula de comando piloto (4) é accionada e o diafragma (5) abre o tubo de descarga (6) para escoamento do condensado.</p> <p>Esvaziado o ECO-DRAIN, o tubo de descarga é de novo fechado hermeticamente a tempo para evitar perdas desnecessárias de ar comprimido.</p>																		
<p>1 En funcionamiento El aparato está bajo tensión eléctrica</p> <p>2 Proceso de purga La salida está abierta</p> <p>3 Perturbación El modo „ALARMA“ está activado</p> <p>4 Test Purga manual/alarma</p> <p>El interruptor de „TEST“ sirve para el control del funcionamiento.</p> <table border="1" data-bbox="167 1211 593 1328"> <thead> <tr> <th>Accionamiento</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rápido</td> <td>purga manual</td> </tr> <tr> <td>> 1 min</td> <td>modo de alarma</td> </tr> </tbody> </table>	Accionamiento	Resultado	rápido	purga manual	> 1 min	modo de alarma	<p>1 Prêt à fonctionner Tension d'alimentation présente</p> <p>2 Phase de purge Conduite d'évacuation ouverte</p> <p>3 Dysfonctionnement Mode Alarme activé</p> <p>4 Test Purge manuelle/Alarme</p> <p>La touche Test sert à tester le fonctionnement.</p> <table border="1" data-bbox="622 1211 1048 1328"> <thead> <tr> <th>Action</th> <th>Effet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>brève</td> <td>Purge manuelle</td> </tr> <tr> <td>> 1 min</td> <td>Mode Alarme</td> </tr> </tbody> </table>	Action	Effet	brève	Purge manuelle	> 1 min	Mode Alarme	<p>1 Estado de prontidão para entrar em funcionamento Tensão aplicada</p> <p>2 Processo de descarga Tubo de descarga está aberto</p> <p>3 Avaria Modo de alarme está activado</p> <p>4 Teste Drenagem manual/alarma</p> <p>O botão de teste é utilizado para controlar o funcionamento.</p> <table border="1" data-bbox="1077 1211 1503 1328"> <thead> <tr> <th>Accionamento</th> <th>Efeito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ca. 2 seg.</td> <td>drenagem manual</td> </tr> <tr> <td>> 1 min</td> <td>modo de alarme</td> </tr> </tbody> </table>	Accionamento	Efeito	ca. 2 seg.	drenagem manual	> 1 min	modo de alarme
Accionamiento	Resultado																			
rápido	purga manual																			
> 1 min	modo de alarma																			
Action	Effet																			
brève	Purge manuelle																			
> 1 min	Mode Alarme																			
Accionamento	Efeito																			
ca. 2 seg.	drenagem manual																			
> 1 min	modo de alarme																			
<p>Si el microcontrolador detecta una perturbación en el funcionamiento, se activa el modo de alarma. La secuencia de actuación de la válvula dura hasta que la causa de la perturbación haya sido eliminada (por si misma o por un mantenimiento). El LED rojo parpadea durante el estado de alarma. Posibles causas son p.ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fallos en el montaje • la presión está por debajo de la presión mínima indicada • la cantidad de condensado es demasiado alta • está taponada o cerrada la tubería de la salida • cantidad extrema de partículas de suciedad • tuberías heladas <p>Si la perturbación no está eliminada dentro del primer minuto, se activa el mensaje de la alarma (ver imagen), que puede ser transmitida como señal sin potencial a través del relé de alarma. (versión 24 Vcc: ver páginas 10-13)</p>	<p>Lorsque le microcontrôleur détecte une anomalie, il active le mode alarme. La séquence d'activation de la vanne (voir figure) persiste jusqu'à ce que le problème soit résolu (automatiquement ou par intervention de maintenance). La LED rouge clignote pendant la fonction d'alarme.</p> <p><u>Causes de dysfonctionnement possibles:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Défaut au niveau de l'installation • Pression minimale non atteinte • TROP de condensat (surchage) • Ecoulement bouché ou obturé • Importantes quantités d'impuretés • Conduites gelées <p>Si la panne n'est pas résolue en l'espace d'une minute, un signal d'alarme est émis (voir figure). Un signal sans potentiel est délivré par le relais d'alarme. (Version 24 Vdc: voir pages 10-13)</p>	<p>Quando o microcontrolador verifica uma avaria, o alarme é activado. A sequência de ligação da válvula (ver imagem) permanece activada até se eliminar a avaria (automaticamente ou através de manutenção). O LED vermelho pisca durante a função de alarme.</p> <p>Causas possíveis da avaria são p. ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erro na instalação • pressão inferior à pressão mínima admissível • quantidade excessiva de condensado (sobrecarga) • tubo adutor entupido/passagem impedida • quantidade excessiva de partículas de sujidade • tubagens geladas <p>Se a falha não for eliminada durante o primeiro minuto, o aparelho activa o sinal de alarme (ver imagem), que poderá ser comutado em sinal isento de potencial através do relé do sinal. (Versão 24 Vdc: ver páginas 10-13)</p>																		

**Installation • Instalación
Installation • Instalação**



english

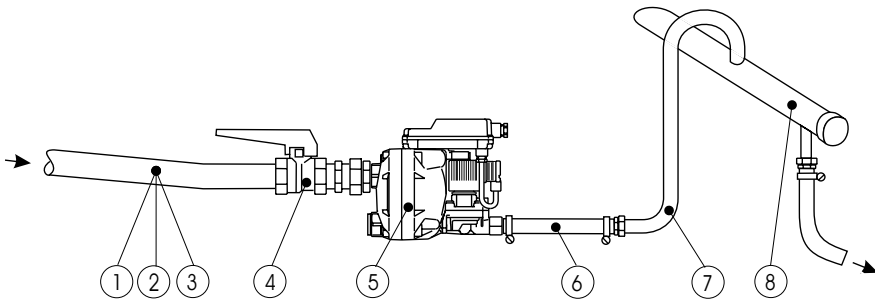



1. Feed pipe and fitting at least ½"! (internal dia ≥ 0,51 inch)
2. No filters in feed line
3. Slope in feed line > 1%
4. Only use ball valves!
5. Pressure: min. 12 psig or 18 psig! (check type plate for correct pressure)
6. Short pressure hose!
7. For each yard of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 1.5 psig. The rise of the outlet line must not exceed 17 feet!
8. Collecting line min. ½ " with 1% slope
9. In the case of inflow problems, install venting line.

**wrong • no correcto
incorrect • incorrecto**



**correct • correcto
correct • correcto**

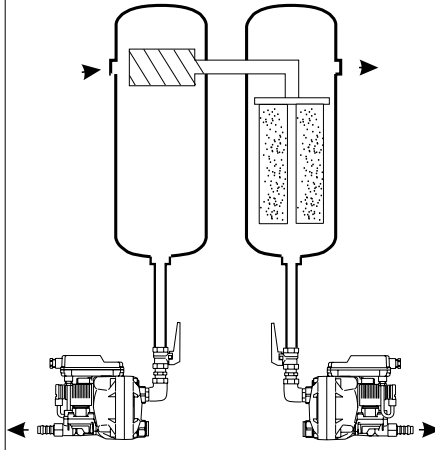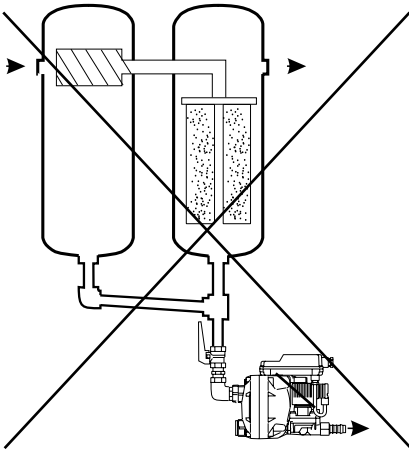

Note:
Pressure differences!
Each condensate source must be drained separately!









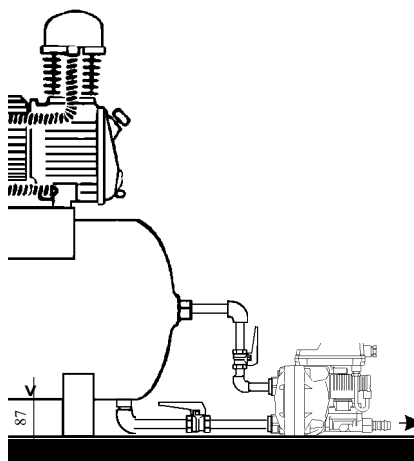
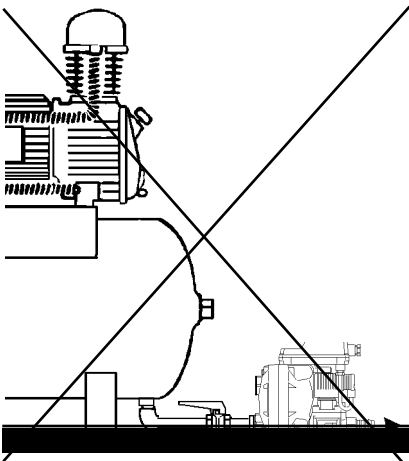


Note:
Venting!
If the feed line cannot be laid with sufficient slope, it will be necessary to install a venting line!

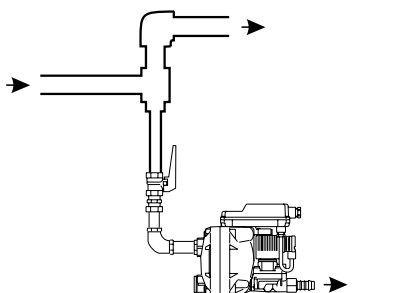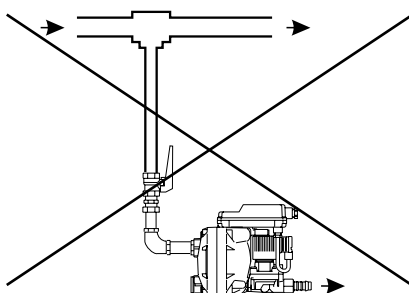

Note:
Deflector area!
If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted.


español	français	português
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tubería de entrada y piezas de conexión mín. ½"! (diámetro interior ≤13 mm)! 2. No ponga ningún filtro en la tubería de entrada 3. La tubería de la entrada tiene que tener una pendiente descendente constante >1% 4. Utilice solamente llaves de paso esféricas 5. Presión de funcionamiento mín. 0,8 bar o 1,2 bar (lea la presión indicada en la etiqueta de identificación) 6. Tubo a presión corto 7. Por cada metro que asciende la tubería de salida, se incrementa la presión mínima de funcionamiento en 0,1 bar. Subida máxima de la tubería de salida: 5 m 8. Tubería colectora de los condensados: mín. ½" con pendiente descendente constante 1% 9. Si existieran problemas de entrada, instalar una tubería de ventilación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tube d'amenée, au moins ½" ! (Diametre interieur ≥ 13 mm) 2. Pas de filtre sur l'amenée ! 3. Pente de l'amenée >1% ! 4. Utiliser uniquement des vannes à boisseau sphérique ! 5. Pression : minimum 0,8 ou 1,2 bar! (relever la pression sur la plaque) 6. Flexible pression de faible longueur! 7. Pour chaque mètre de pente montante sur la conduite d'évacuation, il faut augmenter la pression minimale requise de 0,1 bar! Evacuation: longueur max. de la partie montante : 5 m ! 8. Conduite collectrice : au minimum ½" avec 1% de pente! 9. La conduite d'écoulement doit être raccordée par un col de cygne sur la conduite collectrice 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diâmetro mínimo do tubo e acessórios adutor ½"! (diâmetro interno ≤ 13 mm) 2. Não montar filtros no tubo adutor! 3. Declive de afluência >1%! 4. Só utilizar válvulas esféricas! 5. Pressão: no mínimo 0,8 ou 1,2 bar! (Ver pressão indicada na placa indicadora das características) 6. Tubo flexível curto! 7. Por cada metro de subida no tubo de descarga, a pressão mínima necessária vai aumentando em 0,1 bar! O tubo de descarga não deve exceder 5 m de subida! 8. Assentar tubagem colectora com diâmetro mínimo de ½" e 1% de declive! 9. Em caso de problemas de afluência, instalar um tubo de evacuação do ar.
<p>Observe: diferencial de presión</p> <p>Se tiene que purgar por separado cada punto de purga.</p>	<p>Important : différences de pression!</p> <p>Chaque point de soutirage de condensat doit être purgé individuellement pour éviter le by-pass. Une purge continue ne serait plus possible dans ces conditions !</p>	<p>Importante: diferenças de pressão!</p> <p>Cada fonte de condensado terá que ser drenada separadamente!</p>
<p>Observe: compensación</p> <p>Si no hay suficiente pendiente descendente constante en la tubería de la entrada se tiene que montar una tubería de compensación.</p>	<p>Important : équilibre d'air !</p> <p>Si la pente de l'amenée n'est pas suffisante, il faut poser une conduite d'équilibre d'air !</p>	<p>Importante: evacuação do ar!</p> <p>Se o declive da afluência não for suficiente, ou se houver outros problemas de afluência deve montar-se um tubo de ventilação!</p>
<p>Observe: separación de los condensados</p> <p>Si se quiere purgar una tubería, es mejor, si se realiza una desviación de la corriente de aire comprimido.</p>	<p>Important : chicane !</p> <p>Si la purge doit s'effectuer directement sur la tuyauterie, il faut prévoir une chicane pour que le condensat ne soit pas entraîné par le débit d'air comprimé !</p>	<p>Importante: desvio!</p> <p>Quando se pretende efectuar a drenagem directamente através da tubagem, deve-se prever um desvio para a corrente de ar!</p>

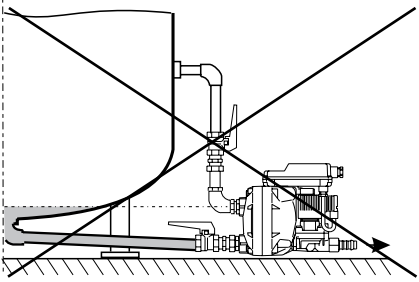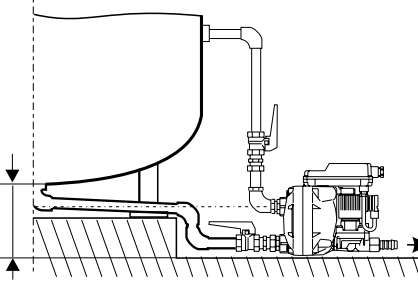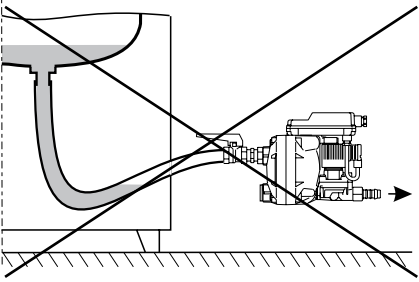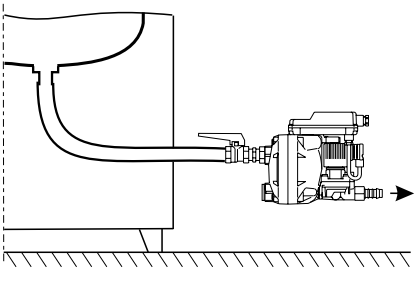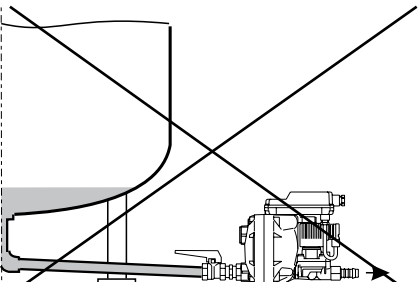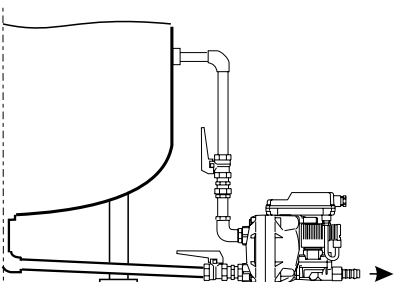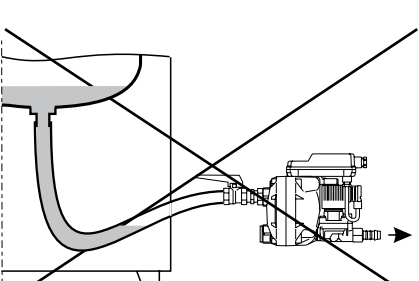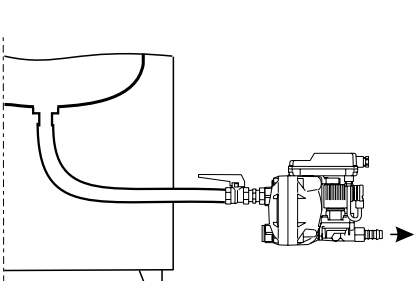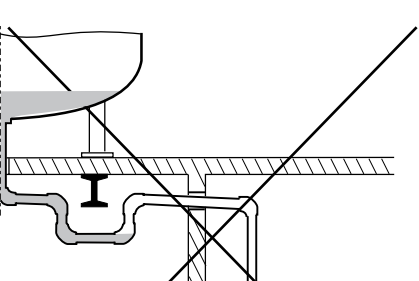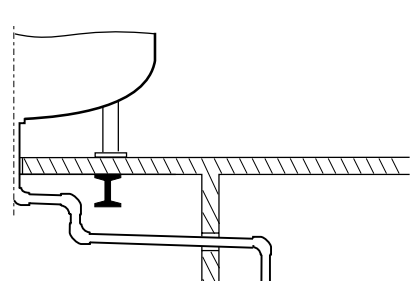Installation • Instalación Installation • Instalação		english
wrong • no correcto incorrect • incorrecto	correct • correcto correct • correcto	
		Note: Minimum height of installation The inflow point must be located lower than the lowest point of the collecting tank or vessel.
		Note: Continuous slope The feed line must always be laid with a continuous downward slope. If the space for installation is too restricted, the lower feed line must be provided with a separate venting line.
		Note: Venting line In the case of large condensate quantities, it will always be necessary to install a separate venting line.
		Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line!
		Note: Continuous slope Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.

español	français	português
<p>Observe: altura de instalación mínima La altura de la entrada superior tiene que estar por debajo de la parte más baja del recipiente a purgar.</p>	<p>Important : hauteur minimale de montage La hauteur d'arrivée doit être située en-dessous du point le plus bas du collecteur (par exemple, la cuve)</p>	<p>Importante: altura mínima de instalação! A altura da entrada do condensado tem de ficar abaixo do ponto mais baixo do recipiente colector (p. ex., caldeira).</p>
<p>Observe: pendiente descendente constante La tubería de la entrada tiene que tener siempre una pendiente descendente constante. Si no hay suficiente altura se tiene que emplear la entrada inferior con en tubería de compensación.</p>	<p>Important: pente continue La conduite d'arrivée doit toujours être réalisée avec une pente continue. En cas de hauteur de montage limitée, utiliser l'entrée du bas et réaliser une conduite séparée d'équilibrage d'air.</p>	<p>Importante: declive contínuo! Assentar o tubo adutor sempre com declive contínuo. Se o espaço de instalação for reduzido, equipar o tubo adutor da parte de baixo com um tubo separado de evacuação do ar.</p>
<p>Observe: compensación Si hay un flujo de condensado alto, se tiene que instalar una tubería de compensación.</p>	<p>Important: conduite d'équilibrage d'air En cas de forte production de condensat, il faut toujours installer une conduite séparée d'équilibrage d'air.</p>	<p>Importante: tubo de evacuação do ar! No caso de incidência de altas quantidades de condensado, deve instalar-se sempre um tubo separado de evacuação do ar.</p>
<p>Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo flexible, se tiene que evitar que se forme un sifón.</p>	<p>Important: pente continue ! Si l'amenée est réalisée au moyen d'un flexible, il faut éviter toute "retenue d'eau" !</p>	<p>Importante: declive contínuo! Quando se utiliza um tubo flexível de ar comprimido para a afluência do condensado, deve evitar-se bolsas de água.</p>
<p>Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo rígido, se tiene que evitar que se forme un sifón.</p>	<p>Important: pente continue ! Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut aussi éviter toute "retenue d'eau" !</p>	<p>Importante: declive contínuo! Evitar igualmente bolsas de água quando se assenta tubos para a afluência.</p>

**Electrical installation • Instalación eléctrica
Installation électrique • Elektrische Installation**

english

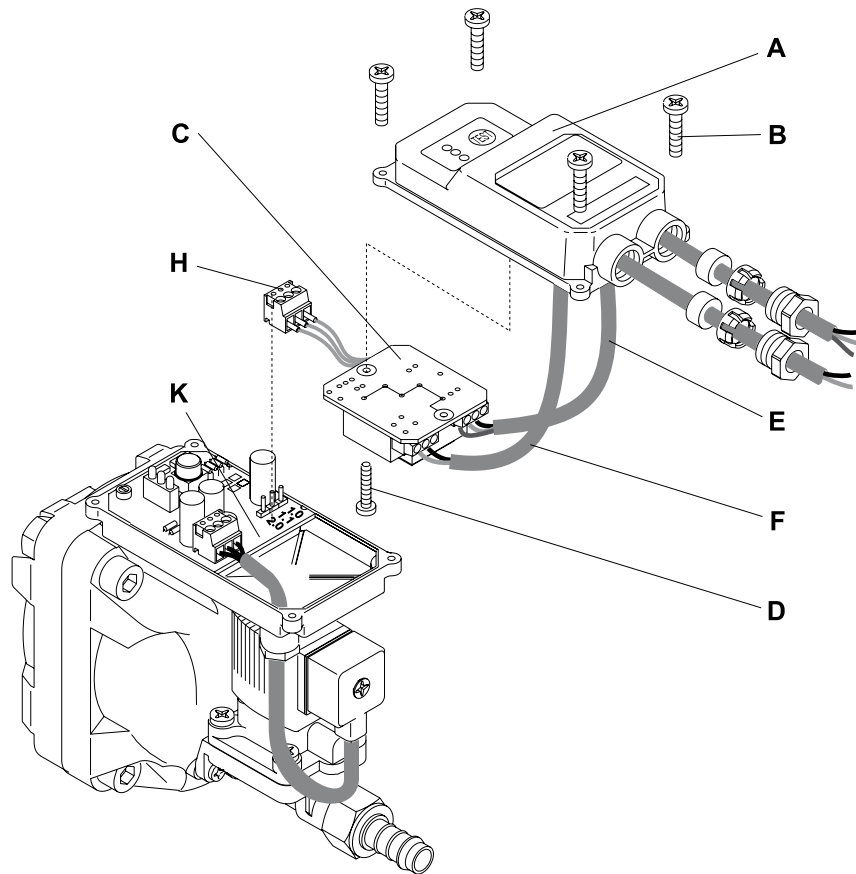

- Lift off domed cover (A) after removing the 4 screws (B).
- Take power supply board (C) out of the domed cover (A) after removing the screw (D).
- Guide cables for power supply (E) and potential-free contact (F) through screwed cable fittings.

Terminals

Check type plate (G) for permissible mains voltage and ensure conformity!


Vac power supply 0.0 L
0.1 N
0.2 PE

24 Vdc power supply +24 Vdc (0V)
0V (+24 Vdc)

In the case of 24 Vdc operation, do not connect **+24 Vdc** to frame because the internal housing potential of the device is negative.


- Connect potential-free contact (F) to terminals 0.6 - 0.7 (fail safe) or 0.7 - 0.8 (open during malfunction).
- Pull cable (E + F) tight and screw down cable fittings.
- Screw power supply board (G) with screw (D) into domed cover (A)
- Plug ribbon cable (H) into control PCB (K)
- If the individual wires have not been screwed into the plug, they should be attached as follows: 1.0 = brown, 1.1 = blue, 2.0 = black
- Put on top of cover (A) and tighten the 4 screws (B)

Vac - voltages

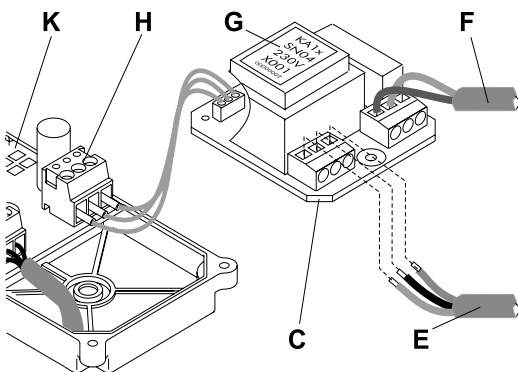

0.8		normally open
0.7		common
0.6		normally closed
0.2	PE	Earth/Ground
0.1	N	Neutral
0.0	L	Phase

24 Vdc - voltage

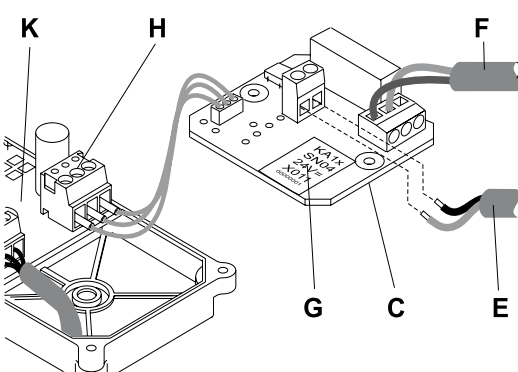



0.8		normally open
0.7		common
0.6		normally closed
	±24V	+24 Vdc (0V)
	±24V	0V (+24 Vdc)

The power supply board (C) is in a reverse position (upside down) in the domed cover (A).







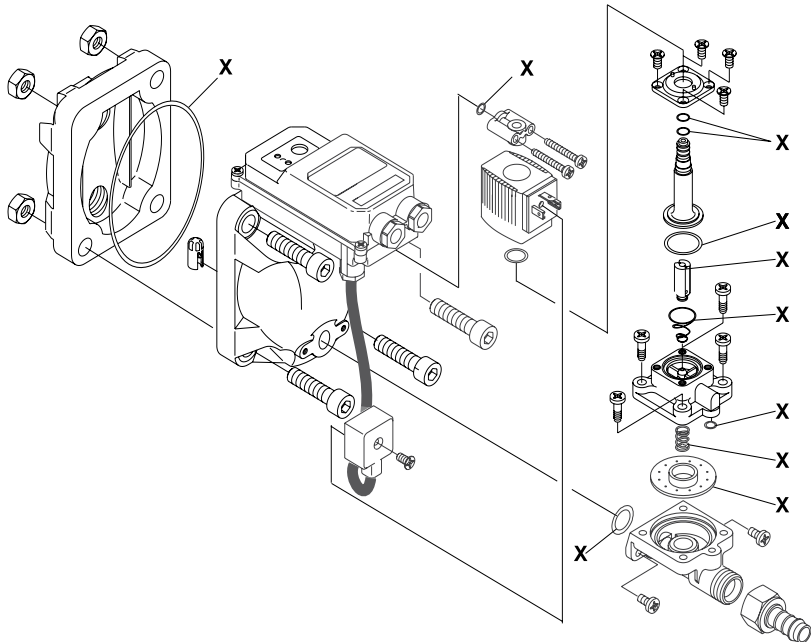







During no-load operation, a voltage of up to 36 Vdc may be measured at terminals 1.0 and 1.1 (plug ribbon cable (H)).

Please ensure that the installation is carried out according to the valid regulations.

español	français	português
<ul style="list-style-type: none"> • desmonte la tapa (A) superior (4 tornillos (B)) • desmonte el circuito impreso de la fuente de alimentación de la tapa (A) superior (1 tornillo (B)) • guie los cables a través de las tuer cas correspondientes <p>• Bornes</p> <p>Verifique la tensión admisible en la etiqueta de identificación (G).</p> <p>Vac tension 0.0 L 0.1 N 0.2 PE</p> <p>24 Vdc tension +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc)</p> <p>En caso de servicio con 24 Vdcno se deberá conectar la masa + (plus) 24 Vdc, puesto que en el interior del aparato el negativo está conectado al potencial de carcasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • conecte los contactos libres de potencial (F) a los bornes 0.6 - 0.7 (en alarma cerrado) o 0.7 - 0.8 (en alarma abierto) • tense el cable y fijelo con los tornillos correspondientes • monte el circuito impreso de la fuente de alimentación • conecte el conector de cable plano en el circuito de pilotaje • Si los cables aislados fueron desatornillados erròneamente del conector, es válida la siguiente asignación: <p style="padding-left: 40px;">1.0 = marròn 1.1 = azul 2.0 = negro</p> <p>Observe:</p> <p>El circuito impreso de la fuente de alimentación está girado hacia abajo y fijado dentro de la tapa superior.</p> <p>En el funcionamiento sin carga se puede medir una tensión de hasta 36 Vcc entre los bornes 1.0 y 1.1.</p> <p>Ejecute la instalación eléctrica según las normas vigentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Démonter le capot (A), après avoir dévissé les 4 vis (B) • Retirer la carte d'alimentation (C) du capot (A), après avoir dévissé la vis (D) • Enfiler à travers les presse-étoupes, les câbles pour l'alimentation électrique (E) et le contact sans potentiel (F) <p>• Bornes</p> <p>Respecter impérativement la tension secteur admissible, mentionnée sur la plaque signal-étique (G) !</p> <p>Vac Alimentation électrique 0.0 L 0.1 N 0.2 PE</p> <p>24 Vdc Alimentation électrique +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc)</p> <p>En cas d'alimentation 24 Vdc, la masse ne doit pas être reliée au +24 Vdc étant donné qu'à l'intérieur de l'appareil le moins est au potentiel du boîtier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccorder le contact sans potentiel (F) aux bornes 0.6 - 0.7 (fermé en cas de panne) ou 0.7 - 0.8 (ouvert en cas de panne) • Tendre les câbles (E + F) , puis serrer les presse-étoupes • Revisser la carte d'alimentation (C) avec la vis (D) dans le capot (A) • Enficher le câble en nappe (connecteur (H) sur la carte de commande (K) • Au cas où les différents fils seraient pinadvertance dissociés de la fiche, respecter la répartition suivante: <p style="padding-left: 40px;">1.0 = marron 1.1 = bleu 2.0 = noir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre le capot (A) en place et visser les 4 vis (B) <p>Important !</p> <p>La carte d'alimentation (C) est à l'envers dans le capot (A) .</p> <p>A vide, on peut relever aux bornes 1.0 et 1.1 (câble en nappe connecteur (H)) une tension pouvant atteindre 36 Vdc.</p> <p>Exécuter les travaux d'installation conformément à VDE 0100.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desaparafusar os 4 parafusos para desmontar a tampa da caixa. • Desaparafusar o parafuso da placa de alimentação a partir da rede e retirála da tampa. • Meter o cabo para a alimentação de tensão e o contacto isento de potencial através das entradas ros cadas dos cabos. <p>• Bornes</p> <p>Ver impreterivelmente a tensão de rede permitida na placa indicadora</p> <p>Vac voedingskabel 0.0 L 0.1 N 0.2 PE</p> <p>24 Vdc voedingskabel +24 Vdc (0V) 0V (+24 Vdc)</p> <p>Em caso de operação com 24 Vdc não ligar a massa a + (plus) 24 Vdc porque a polarização negativa interna do aparelho está ligada ao potencial da carcaça.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligar o contacto isento de potencial aos bornes 0.6 - 0.7 (fechado em caso de avaria) ou 0.7 - 0.8 (aberto em caso de avaria). • Esticar o cabo e fechar firmemente as entradas dos cabos por meio dos parafusos-bujões. • Aparafusar a placa com o equipamento de alimentação na tampa da caixa. • Meter o cabo em fita (ficha) na placa de comando. • Se, por engano, os fios isolados forem desapertados da ficha do cabo, è aplicável a seguinte disposicao: <p style="padding-left: 40px;">1.0 = castanho 1.1 = azul 2.0 = preto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocar a tampa na caixa e fixá-la firmemente com os 4 parafusos. <p>Importante!</p> <p>A placa da fonte de alimentação está colocada ao inverso na tampa (parte de cima virada para baixo).</p> <p>Em operação sem carga, pode-se medir nos bornes 1.0 e 1.1 uma tensão de 36 Vdc.</p> <p>Efectuar a instalação de acordo com as normas VDE 0100.</p>


Electrical data • Características eléctricas Caractéristiques électrique • Dados eléctricos			english	
	230/115/24/... Vac	24 Vdc	Potential-free contact The alarm signal can be relayed via a potential-free contact. The changeover contact can be operated, e.g., in the fail-safe mode. When operating voltage is being applied and the BEKOMAT device is functioning correctly, the alarm relay is energized. The contact element (0.7 - 0.8). When there is no operating voltage or in the case of a fault signal, the alarm relay drops out. The contact element is open (alarm).	
Max. power input absorbida y fusible recomendado Consommation maximale Potência máx. absorvida	$P < 2,0 \text{ VA}$	$P < 2,0 \text{ W}$		
Supply voltage (see type plate) Tensión de entrada (ver etiqueta identificativa) Alimentation électrique (voir plaque sign.) Tensão de rede (ver placa indicadora)	$U_{ac} = \dots \pm 10\%$ 50 – 60 Hz	$U_0 = 24\text{Vdc}$ -10/+25%		
Recommended cable jacket diameter Diámetro exterior del cable recomendado diamètre recommandé pour la gaine du câble Diámetro recomendado do invólucro de cabo	$\varnothing 5,8 - 8,5 \text{ mm}$			
Cable cross-section and fuse protection Sección de cable y fusible Section des fils et fusibles Secção do cabo e fusível recomendado	$3 \times 0,75 \text{ mm}^2 / 5 \times 0,25 \text{ mm}^2$ $0,5 \text{ A}^*) \quad \quad 100 \text{ mA}^*)^{**})$		External test button (optional) Here, the normal test button function has been extended for additional use outside the BEKOMAT unit. This makes it possible to discharge any condensate in the unit by remote control, if required. When the external contact closes, the valve will open.	
Contact loading Carga del contacto Pouvoir de coupure Carga de contato	$<250\text{Vac}/<0,5\text{A}$ $>12\text{Vdc}/>50\text{mA}$			
Maintenance • Mantenimiento • Entretien • Manutenção			*) time lag **) min. internal resistance of voltage source $R_i > 12 \text{ Ohm}$	
			<u>Maintenance recommendation:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Housing and valve should be cleaned once a year. • Replace wearing parts once a year. Set of wearing parts (x) ECO-DRAIN 13 AN824540 ECO-DRAIN 13 CO AN824540 ECO-DRAIN 13 CO PN25 AN8245400020	
			<u>Functional test of ECO-DRAIN device:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Briefly press test button 2 sec. • Valve opens for condensate discharge. <u>Checking of alarm signal:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Shut off condensate inflow. • Press test button for at least 1 minute. • Red LED flashes (after 1 minute). • Alarm signal is being relayed. 	

español	français	português																		
<p>Contacto libre de potencial</p> <p>A través del contacto libre de potencial se puede transmitir la señal de alarma. El contacto se puede conectar p.ej. de modo „fail-safe“:</p> <p>Si hay tensión eléctrica y el BEKOMAT trabaja sin perturbación, el relé de alarma está exitado. El contacto de trabajo (0.7 - 0.8) está cerrado.</p> <p>Si no hay tensión eléctrica o se produce la señal de alarma, el relé se abre. El contacto de trabajo está abierto (alarma).</p> <p>Pulsador de "Test" externo (opcional)</p> <p>Posibilidad de purgar condensado por control remoto. Hay contactos de la función de "TEST". La purga es realizada cuando se cierra el contacto externo.</p> <p>*) lento **) resistencia interna de la fuente de tensión mínima $R_i > 12 \text{ Ohm}$</p>	<p>Contact sans potentiel</p> <p>Un contact sans potentiel permet le report de l'alarme. Le contact inverseur peut être exploité par exemple en mode fail-safe :</p> <p>Si la tension de service est présente et si le BEKOMAT fonctionne normalement, le relais d'alarme est excité. Le contact de travail (0.7 - 0.8) est fermé.</p> <p>Si la tension d'alimentation n'est pas présente ou si un signal d'alarme est émis, le relais d'alarme est désexcité. Le contact de travail est ouvert (Alarme).</p> <p>Button test externe (en option)</p> <p>Celui-ci permet d'effectuer une commande à distance de la purge. La fonction normale de la touche Test est ainsi reportée sur un contact externe. Lorsque ce contact est fermé, la vanne s'ouvre.</p> <p>*) temporisée **) résistance interne min. de la source de tension $R_i > 12 \text{ Ohm}$</p>	<p>Contacto isento de potencial</p> <p>O sinal de alarme pode ser transmitido através de um contacto isento de potencial. O contacto de comutação pode ser operado, p. ex., no modo à prova de falhas:</p> <p>Quando há tensão de serviço e quando o BEKOMAT trabalha sem perturbações, o relé de alarme está atraído. O contacto de trabalho (0.7 - 0.8) está fechado.</p> <p>Quando não há tensão de serviço ou quando o aparelho dá sinal de falha, o relé de alarme cai para baixo, abrindo o contacto de trabalho (alarma).</p> <p>Tecla de teste externo (opção)</p> <p>Esta tecla permite efectuar um comando à distância da purga. A função normal da tecla de teste foi ampliada para uso adicional fora do BEKOMAT. Quando o contato externo é fechado, a válvula abre.</p> <p>*) de ação média lenta **) resistência min. interior da fonte de tensão $R_i > 12 \text{ Ohm}$</p>																		
<p><u>Recomendaciones para el mantenimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • anualmente limpie la carcasa y la válvula • anualmente cambie los elementos de desgaste <p>Kit de piezas de desgaste (x)</p> <table border="0"> <tr> <td>ECO-DRAIN 13</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO PN25</td> <td>AN8245400020</td> </tr> </table>	ECO-DRAIN 13	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020	<p><u>Recommandations pour l'entretien :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 fois par an, nettoyer le boîtier et la soupape • 1 fois par an, remplacer les pièces d'usure <p>Kit de pièces d'usure (x)</p> <table border="0"> <tr> <td>ECO-DRAIN 13</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO PN25</td> <td>AN8245400020</td> </tr> </table>	ECO-DRAIN 13	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020	<p><u>Recomendação de manutenção:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • limpar todos os anos a caixa e a válvula • limpar todos os anos a caixa e a válvula <p>Jogo de peças de desgaste (x)</p> <table border="0"> <tr> <td>ECO-DRAIN 13</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO</td> <td>AN824540</td> </tr> <tr> <td>ECO-DRAIN 13 CO PN25</td> <td>AN8245400020</td> </tr> </table>	ECO-DRAIN 13	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO	AN824540	ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020
ECO-DRAIN 13	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020																			
ECO-DRAIN 13	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020																			
ECO-DRAIN 13	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO	AN824540																			
ECO-DRAIN 13 CO PN25	AN8245400020																			
<p><u>Control del funcionam. del ECO-DRAIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accione el pulsador de TEST durante unos segundos. • La válvula abre para la evacuación del condensado. <p><u>Control del mensaje de alarma:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • cierre la entrada de los condensados • accione el pulsador de „TEST“ durante 1 minuto • el LED rojo parpadea (después de 1 min) • la señal de alarma se conecta 	<p><u>Test de fonctionnement du ECO-DRAIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression brève sur la touche Test 2 sec. • La soupape s'ouvre pour la purge <p><u>Vérification du signal d'alarme :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obturer l'arrivée de condensat • Presser la touche Test pendant 1 minute au moins • La LED rouge clignote (après 1 min.) • Le signal d'alarme est activé 	<p><u>Testar o funcionamento do ECO-DRAIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Premir brevemente o botão de teste. • A válvula abre-se para escoamento do condensado. <p><u>Controlar o sinal de alarma:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fechar a afluência de condensado. • Premir pelo menos 1 minuto o botão de teste. • LED vermelho pisca (passado 1 min). • O sinal de alarma é activado. 																		


Trouble shooting • Busqueda de fallos Recherche de panne • Localização de erros	english
<div data-bbox="113 192 400 353" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Alarm ○  Valve ○  Power ○  </div> <div data-bbox="284 232 360 309" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;"> TEST </div> <p data-bbox="437 185 794 365"> No LED lighting up Ningún LED está iluminado Aucune LED n'est allumée Todos os LEDs apagados </p>	<p data-bbox="1002 185 1198 212"><u>Possible causes:</u></p> <ul data-bbox="1002 226 1433 622" style="list-style-type: none"> • Power supply faulty • Power supply board defective • Control PCB defective -> Check voltage on type plate. -> Check voltage on power supply board at terminals 0.0, 0.1, 0.2. -> Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 1.0, 1.1 (without load up to 36 VDC may be measured) -> Check plug connection/ribbon cable
<div data-bbox="113 763 400 925" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Alarm ○  Valve ●  Power ●  </div> <div data-bbox="284 804 400 936" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">  </div> <p data-bbox="437 752 943 1061"> Pressing of test button, but no condensate discharge El interruptor de „TEST“ está pulsado, pero el condensado no se evacua La touche Test est actionnée, mais sans purge du condensat Botão de teste premido, mas não há descarga de produto de condensação </p>	<p data-bbox="1002 752 1198 779"><u>Possible causes:</u></p> <ul data-bbox="1002 792 1433 1227" style="list-style-type: none"> • Feed and/or outlet line shut off or blocked • Worn parts • Control PCB defective • Solenoid valve defective -> Check feed line and outlet line -> Replace worn parts -> Check if valve opens audibly (press test button several times) -> Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 3.0, 3.1, 3.2 (without load up to 36 VDC may be measured)
<div data-bbox="113 1330 400 1491" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Alarm ○  Valve ●  Power ●  </div> <div data-bbox="284 1370 400 1503" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">  </div> <p data-bbox="437 1319 963 1628"> Condensate discharge only when test button is being pressed Evacuación del condensado sólo si está pulsado el interruptor de „TEST“ Purge du condensat uniquement si la touche Test est actionnée Descarga de produto de condensação só com o botão de teste premido </p>	<p data-bbox="1002 1319 1198 1346"><u>Possible causes:</u></p> <ul data-bbox="1002 1359 1433 1749" style="list-style-type: none"> • Feed line with insufficient slope • Excessive condensate quantities • Sensor tube extremely dirty • Dropping below necessary minimum pressure -> Lay feed line with adequate slope -> Install venting line -> Clean sensor tube -> Ensure minimum pressure, otherwise install low-pressure or vacuum condensate drain
<div data-bbox="113 1856 400 1995" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Alarm ○  Valve ○  Power ●  </div> <div data-bbox="284 1897 360 1973" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;"> TEST </div> <p data-bbox="437 1845 963 2024"> Device keeps blowing off air El aparato está abierto constantemente L'appareil refoule de l'air en permanence Aparelho deixa continuamente escapar ar </p>	<p data-bbox="1002 1845 1198 1872"><u>Possible causes:</u></p> <ul data-bbox="1002 1886 1433 2063" style="list-style-type: none"> • Control air line blocked • Worn parts -> Clean entire valve unit -> Replace worn parts -> Clean sensor tube

español	français	português
<p><u>Posibles causas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensión de la entrada no correcta • fuente de alimentación defectuosa • circuito de pilotaje defectuoso <p>-> lea la tensión de la etiqueta identificativa</p> <p>-> compruebe la tensión de la fuente de alimentación en los bornes 0.0 - 0.1 - 0.2</p> <p>-> compruebe la tensión de 24 Vcc del circuito de pilotaje en los bornes 1.0 - 1.1 (sin carga hasta 36 Vcc)</p> <p>-> compruebe la conexión del conector del cable plano</p>	<p><u>Origines possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Défaut d'alimentation électrique • Carte d'alimentation défectueuse • Carte de commande défectueuse <p>-> Relever la tension sur la plaque</p> <p>-> Vérifier la tension sur la carte d'alimentation, aux bornes 0.0 - 0.1 - 0.2.</p> <p>-> Vérifier la tension de 24 VDC sur la carte de commande, aux bornes 1.0 - 1.1 (mesurable sans charge jusqu'à 36 VDC)</p> <p>-> Vérifier liaison enfichable/câble en nappe</p>	<p><u>Causas possíveis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • erro na alimentação de tensão • fonte de alimentação defeituosa • placa de comando defeituosa <p>-> ver na placa indicadora a tensão correcta</p> <p>-> verificar tensão dos bornes 0.0 - 0.1 - 0.2 na placa de alimentação a partir da rede</p> <p>-> verificar tensão 24 VDC dos bornes 1.0 - 1.1 na placa de comando (sem carga, pode ser medida até 36 VDC)</p> <p>-> verificar conexão da ficha/cabo em fita</p>
<p><u>Posibles causas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • la tubería de la entrada y/o la tubería de la salida están obstruidas • desgaste • la platina de pilotaje está defectuosa • la válvula de pilotaje está defectuosa <p>-> controle la tuberías</p> <p>-> cambie las piezas de desgaste</p> <p>-> compruebe si puede oír la válvula actuando (pulse el interruptor „TEST“ varias veces)</p> <p>-> compruebe la tensión de 24 Vcc del circuito de pilotaje en los bornes 1.0 - 1.1 (sin carga hasta 36 Vcc)</p>	<p><u>Origines possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduites d'arrivée et/ou d'évacuation obturées ou bouchées • Usure • Carte de commande défectueuse • Electrovanne défectueuse <p>-> Contrôler l'arrivée et l'évacuation</p> <p>-> Remplacer les pièces d'usure</p> <p>-> Vérifier si l'ouverture de la soupape est perceptible (Presser plusieurs fois la touche Test)</p> <p>-> Vérifier les 24 VDC sur la carte de commande, aux bornes 3.0 - 3.1 - 3.2. (mesurable sans charge jusqu'à 36 VDC)</p>	<p><u>Causas possíveis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tubo de afluência e/ou descarga fechado ou entupido • desgaste • placa de comando defeituosa • válvula magnética defeituosa <p>-> controlar tubos de afluência e descarga</p> <p>-> substituir peças de desgaste</p> <p>-> verificar se a válvula se abre audivelmente (premir repetidamente o botão de teste)</p> <p>-> verificar tensão 24 VDC dos bornes 3.0 - 3.1 -3.2 na placa de comando (sem carga, pode ser medida até 36 VDC)</p>
<p><u>Posibles causas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • la tubería de la entrada no tiene pendiente descendente constante • hay demasiada cantidad de condensado • el sensor está muy sucio • la red no tiene la presión mínima <p>-> instale la tubería con pendiente descendente constante</p> <p>-> instale una tubería de compensación</p> <p>-> limpie el tubo del sensor</p> <p>-> asegure la presión mínima necesaria o instale un BEKOMAT para baja presión o para vacío</p>	<p><u>Origines possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduite d'arrivée avec pente insuffisante • Trop de condensat produit • Tube de sonde fortement encrassé • Pression minimale non atteinte <p>-> Réaliser l'arrivée avec une pente</p> <p>-> Installer une conduite d'équilibrage d'air</p> <p>-> Nettoyer le tube de sonde</p> <p>-> Assurer la pression minimale ou installer un purgeur Low Pressure ou à dépression</p>	<p><u>Causas possíveis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tubo adutor sem declive suficiente • quantidade excessiva de condensado • tubo-sensor extremamente sujo • pressão inferior à pressão mínima necessária <p>-> assentar tubo com declive adequado</p> <p>-> instalar um desvio para desvio do ar</p> <p>-> limpar o tubo-sensor</p> <p>-> assegurar pressão mínima ou instalar um escoadouro de baixa pressão ou de vácuo.</p>
<p><u>Posibles causas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • los conductos de pilotaje estan obstruidos • desgaste <p>-> limpie todo el módulo de la válvula</p> <p>-> cambie las piezas de desgaste</p> <p>-> limpie el tubo sensor</p>	<p><u>Origines possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduite d'équilibrage d'air bouchée • Usure <p>-> Nettoyer entièrement le module soupape</p> <p>-> Remplacer les pièces d'usure</p> <p>-> Nettoyer le tube sonde</p>	<p><u>Causas possíveis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tubo de controlo de ar entupido • desgaste <p>-> limpar a unidade completa da válvula</p> <p>-> substituir peças de desgaste</p> <p>-> limpar tubo-sensor</p>

Components • Despieze • Nomenclature des pièces • Componentes

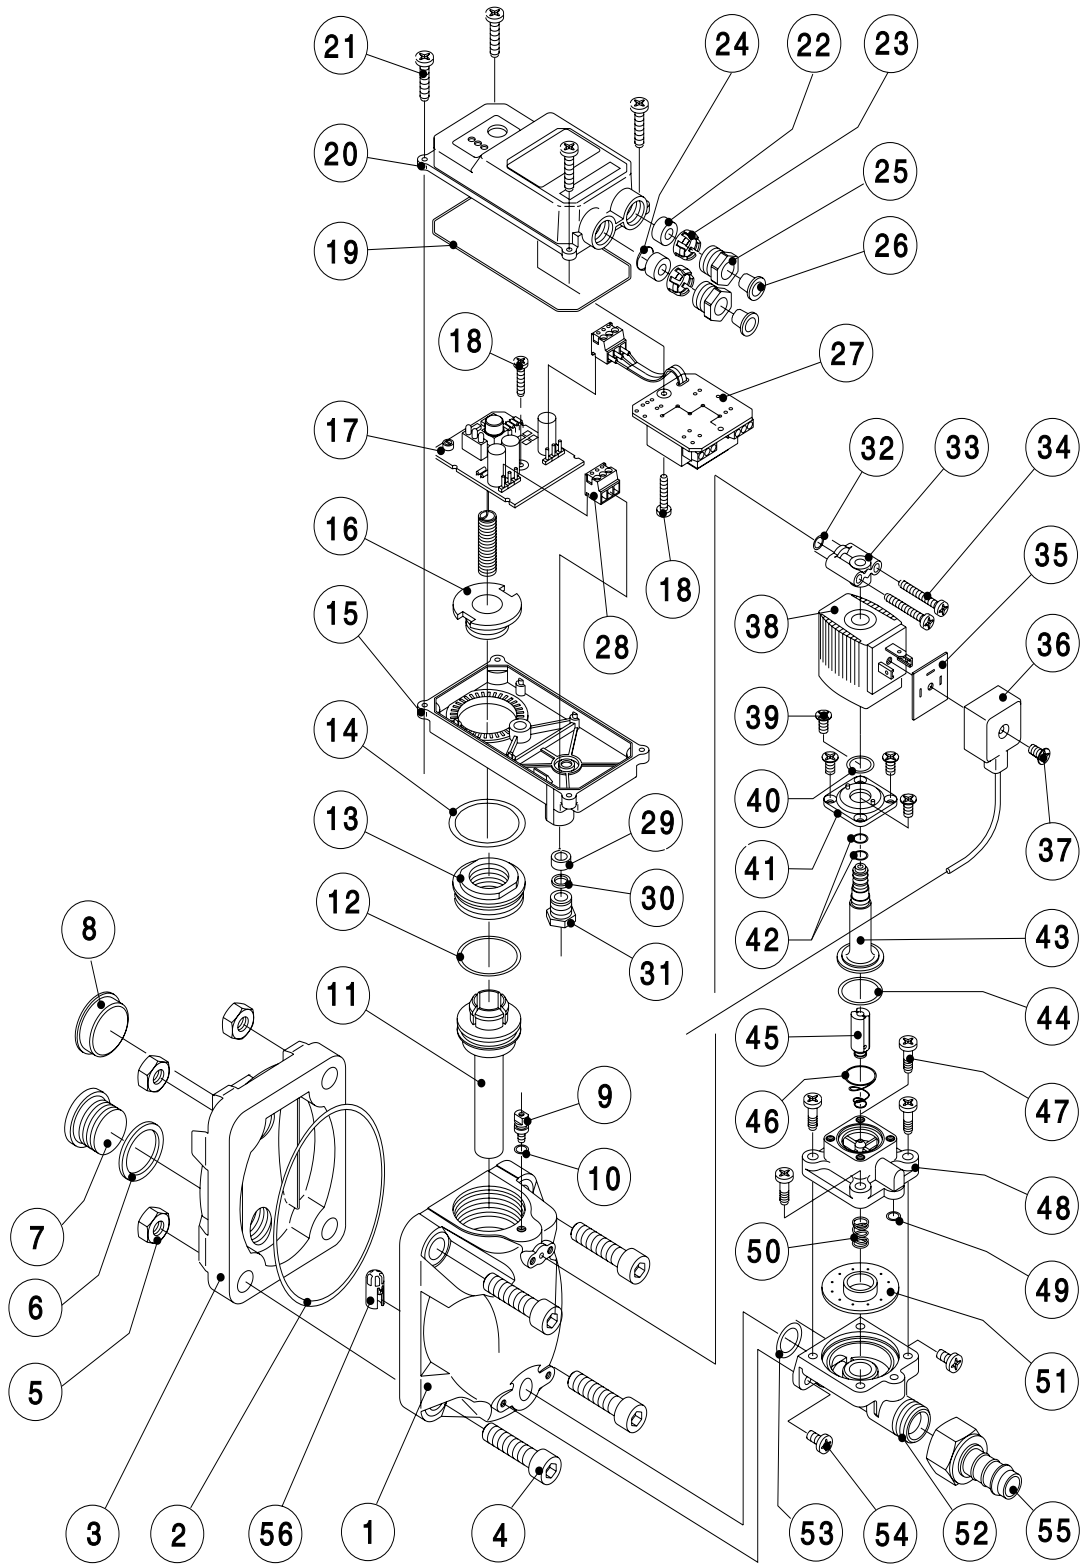

ECO-DRAIN 13 CO PN25


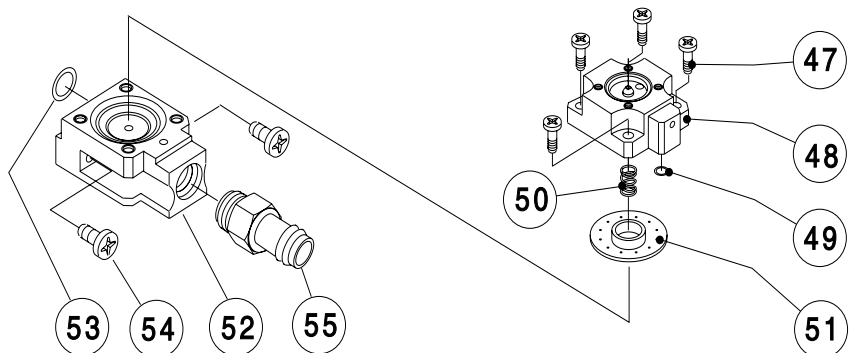


english	español	français	português
1 Housing discharge	1 Carcasa	1 Boîtier	1 Caixa
2 O-ring 93 x 2	2 Junta torica 93 x 2	2 Joint torique 93 x 3	2 Anel em „o“ 93 x 2
3 Housing inlet	3 Tapa de la carcasa	3 Couvercle du boîtier	3 Tampa da caixa
4 Cheese-head screw M10 x 45	4 Tornillo M10 x 45	4 Vis cylindrique M10 x 45	4 Parafuso de cabeça cilindr.
5 Hexagon nut M10	5 Tuerca M10	5 Ecrou hexagonal M10	5 Porca sextavada M10
6 Flat gasket 21,5 x 26	6 Junta plana 21,5 x 26	6 Joint plat 21,5 x 26	6 Gaxeta chata 21,5 x 26
7 Screw plug G½-A	7 Tornillo cierre G½-A	7 Vis d'obturation G½-A	7 Bujão roscado G½-A
8 Dust cap R½	8 Tapón R½	8 Obturateur R½	8 Bujão R½
9 Earthing screw	9 Tornillo masa	9 Vis de masse	9 Parafuso de ligação à terra
10 O-ring 4 x 1,5	10 Junta tórica 4 x 1,5	10 Joint torique 4 x 1,5	10 Anel em „o“ 4 x 1,5
11 Sensor tube	11 Tubo sensor	11 Tube sonde	11 Tubo-sensor
12 O-ring 31,42 x 2,62	12 Junta tórica 31,42 x 2,62	12 Joint torique 31,42 x 2,62	12 Anel em „o“ 31,42x2,62
13 Fixing screw	13 Tornillo de fijación	13 Vis de fixation	13 Parafuso de fixação
14 O-Ring 34,59 x 2,62	14 Junta tórica 34,59 x 2,62	14 Joint torique 34,59 x 2,62	14 Anel em „o“ 34,59x2,62
15 Bottom of cover	15 Tapa inferior	15 Partie inf. du boîtier élec.	15 Parte de baixo da cobertura
16 Cover mounting element	16 Fijación tapa inferior	16 Fixation du boîtier élec.	16 Elemento de fixação da cobertura
17 Control PCB	17 Platina de pilotaje	17 Carte de commande	17 Placa de comando
18 Pan-head screw M3 x 6	18 Tornillo M3 x 6	18 Vis à tête cyl. M3 x 6	18 Parafuso de cabeça lenticular M3 x 10
19 Cord packing 2 x 315	19 Junta tórica 2 x 315	19 Joint boîtier élec. 2x315	19 Empanque de cordão
20 Top of cover	20 Tapa superior	20 Partie sup. du boîtier élec.	20 Parte de cima da cobertura
21 Pan-head screw M3 x 10	21 Tornillo M3 x 10	21 Vis à tête cyl. M3 x 10	21 Parafuso de cabeça lenticular M3 x 10
22 Sealing ring for PG9	22 Junta para PG9	22 Bague d'étanchéité PG9	22 Anel de vedação
23 Clamping fixture for PG9	23 Brida para PG9	23 Cage serre-câble PG9	23 Capa de aperto para
24 Dust protection for PG9	24 Disco protección polvo	24 Antipoussière PG9	24 Disco protector contra pó
25 Clamping bolt for PG9	25 Tornillo para PG9	25 Vis de pression PG9	25 Parafuso de pressão
26 Dust cap di=10	26 Tapón de cierre	26 Obturateur di=10	26 Bujão di=10
27 Power supply board	27 Platina fuente de alimentación	27 Carte d'alimentation	27 Placa de alimentação a partir da rede
28 Contact jaw plug	28 Conector	28 Connecteur bornier	28 Conector de mordente de contacto
29 Sealing ring for PG7	29 Junta para PG7	29 Bague d'étanchéité PG7	29 Anel de vedação
30 Clamping ring for PG7	30 Brida para PG7	30 Bague de compres. PG7	30 Anel de aperto para PG7
31 Clamping bolt for PG7	31 Tornillo para PG7	31 Vis de pression PG7	31 Parafuso de pressão
32 O-ring 5,5 x 1,5	32 Junta tórica 5,5 x 1,5	32 Joint torique 5,5 x 1,5	32 Anel em „o“ 5,5 x 1,5
33 Control-air cover	33 Tapa del aire de pilotaje	33 Couvercle air de pilotage	33 Tampa do ar de controlo
34 Pan-head screw M4 x 30	34 Tornillo M4 x 30	34 Vis à tête cyl. M4 x 30	34 Parafuso de cabeça lenticular M4 x 30
35 Plug sealing panel	35 Junta para conector	35 Joint du connecteur	35 Empanque de ficha
36 Valve connector	36 Conector válvula	36 Connecteur électrovanne	36 Ligador de válvula
37 Fixing screw	37 Tornillo de fijación	37 Vis de fixation	37 Parafuso de fixação
38 Solenoid	38 Bobina	38 Bobine magnétique	38 Bobina inductora
39 Countersunk screw M4x10	39 Tornillo M4 x 10	39 Vis à tête fraisée M4 x10	39 Parafuso de cabeça escareada M4 x 10
40 O-ring 11,1 x 1,78	40 Junta tórica 11,1 x 1,78	40 Joint torique 11,1 x 1,78	40 Anel em „o“ 11,1 x 1,78
41 Flange	41 Brida	41 Bride	41 Flange
42 O-ring 6,07 x 1,3	42 Junta tórica 6,07 x 1,3	42 Joint torique 6,07 x 1,3	42 Anel em „o“ 6,07 x 1,3
43 Core guide pipe	43 Tubo guía núcleo	43 Tube guide noyau	43 Tubo de guia do núcleo
44 Oval-ring 21,8 x 1,5 2,5	44 Junta ovalada 21,8 x 1,5 x2,5	44 Joint ovale 21,8x1,5x2,5	44 Anel oval 21,8x1,5x2,5
45 Valve core	45 Núcleo de la válvula	45 Noyau d'électrovanne	45 Núcleo de válvula
46 Conical spring	46 Muelle para el núcleo	46 Ressort conique	46 Mola cónica em fio metálico
47 Pan-head screw M5 x 20	47 Tornillo M5 x 20	47 Vis à tête cyl. M5 x 20	47 Parafuso de cabeça lenticular M5 x 20
48 Diaphragm cap	48 Tapa membrana	48 Couvercle membrane	48 Tampa do diafragma
49 O-ring 5,5 x 1,5	49 Junta tórica 5,5 x 1,5	49 Joint torique 5,5 x 1,5	49 Anel em „o“ 5,5 x 1,5
50 Pressure spring for diaphragm	50 Muelle para la membrana	50 Ressort de membrane	50 Mola de pressão para diafragma
51 Diaphragm	51 Membrana	51 Membrane	51 Diafragma
52 Diaphragm seat	52 Asiento membrana	52 Siège de la membrane	52 Assento do diafragma
53 O-ring 16 x 2	53 Junta tórica 16 x 2	53 Joint torique 16 x 2	53 Anel em „o“ 16 x 2
54 Pan-head screw M5 x 12	54 Tornillo M5 x 12	54 Vis à tête cyl. M5 x 12	54 Parafuso de cabeça lenticular M5 x 12
55 Hose connector, compl.	55 Boquilla para tubo, compl.	55 Douille pour flexible, cpl.	55 Conector de tubo de borracha, completo
ECO-DRAIN 13 CO PN25	ECO-DRAIN 13 CO PN25	ECO-DRAIN 13 CO PN25	ECO-DRAIN 13 CO PN25
4 Cheese-head screw M12 x 45	4 Tornillo M12 x 45	4 Vis cylindrique M12 x 45	4 Parafuso de cabeça cilindr.
5 Hexagon nut M12	5 Tuerca M12	5 Ecrou hexagonal M12	5 Porca sextavada M12
54 Pan-head screw M5x30	54 Tornillo M5 x 30	54 Vis à tête cyl. M5 x 30	54 Parafuso de cabeça lenticular M5 x 30
55 Hose connector ø13	55 Boquilla para tubo ø13	55 Douille pour flexible ø13	55 Conector de tubo de borracha ø13



Spare part kits • Kits de pièces de rechange Kits de pièces de rechange • Conjunto de peças sobressalen-		english
ECO-DRAIN 13		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
AN824540	2, 32, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53	Set of wearing parts
AN824550	32, 33, 34, 39, 42, 47, 48, 49, 52 - 55	Valve mounting parts
AN824560	32, 33, 34, 38 - 55	Valve unit, complete
AN824570	2, 10, 12, 14, 19, 32, 40, 42, 44, 49, 53	Set of seal
AN824580	1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 32, 53	Housing, complete
AN824590	2 - 7	Housing lid
ECO-DRAIN 13 CO		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
AN824540	2, 32, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53	Set of wearing parts
AN8245500010	32, 33, 34, 39, 42, 47, 48, 49, 52 - 55	Valve mounting parts
AN8245600010	32, 33, 34, 38 - 55	Valve unit, complete
AN824570	2, 10, 12, 14, 19, 32, 40, 42, 44, 49, 53	Set of seal
AN8245800010	1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 32, 53	Housing, complete
AN8245900010	2 - 7	Housing lid
ECO-DRAIN 13 CO PN25		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
AN8245400020	2, 32, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53	Set of wearing parts
AN824780	32, 33, 34, 39, 42, 47, 48, 49, 52 - 55	Valve mounting parts
AN824790	32, 33, 34, 38 - 55	Valve unit, complete
AN824570	2, 10, 12, 14, 19, 32, 40, 42, 44, 49, 53	Set of seal
AN824810	1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 32, 53	Housing, complete
AN824820	2 - 7	Housing lid
ECO-DRAIN 13, 13 CO, 13 CO PN25		
order ref. • Referencia No de com. • N.º de encom.	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	Available sets of spare parts
AN824840	17, 18	PCB „control“
AN824870	18, 27	PCB „power supply“ (230 Vac/24 Vdc)
AN824880	18, 27	PCB „power supply“ (110 Vac/24 Vdc)
AN824890	18, 27	PCB „power supply“ (24 Vac/24 Vdc)
AN824900	19 - 26	Top of cover, complete

español	français	português
Kits disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Jogos disponíveis de peças sobressalentes
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Carcasa completa Tapa de la carcasa	Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Jeu de joints d'étanchéité Boîtier, complet Couvercle du boîtier	Conjunto de peças de desgaste Peças desmontáveis da válvula Unidade de válvula, completa Jogo de peças de vedação Caixa, completa Gehäusedeckel
Kits disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Jogos disponíveis de peças sobressalentes
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Carcasa completa Tapa de la carcasa	Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Jeu de joints d'étanchéité Boîtier, complet Couvercle du boîtier	Conjunto de peças de desgaste Peças desmontáveis da válvula Unidade de válvula, completa Jogo de peças de vedação Caixa, completa Gehäusedeckel
Kits disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Jogos disponíveis de peças sobressalentes
Kit de desgaste Piezas para la válvula Válvula completa Kit de juntas Carcasa completa Tapa de la carcasa	Kit de pièces d'usure Pièces fixation vanne Module électrovanne, complet Jeu de joints d'étanchéité Boîtier, complet Couvercle du boîtier	Conjunto de peças de desgaste Peças desmontáveis da válvula Unidade de válvula, completa Jogo de peças de vedação Caixa, completa Gehäusedeckel
Kits disponibles	Kits de pièces de rechange disponibles	Jogos disponíveis de peças sobressalentes
Platina de pilotaje Fuente de alimentación (230 Vca/24 Vcc) Fuente de alimentación (110 Vca/24 Vcc) Fuente de alimentación (24 Vca/24 Vcc) Tapa superior completa	Carte "Commande" Carte "Alim." (230Vac/24 Vdc) Carte "Alim." (110Vac/24 Vdc) Carte "Alim." (24Vac/24 Vdc) Partie sup. du boîtier élec., complète	Placa „comando“ Placa „alimentação a partir da rede“ (230 Vac/24 Vdc) Placa „alimentação a partir da rede“ (110 Vac/24 Vdc) Placa „alimentação a partir da rede“ (24 Vac/24 Vdc) Parte de cima da cobertura, complet



Accessories • Accesorios • Accessoires • Acessórios

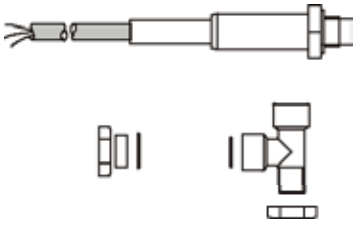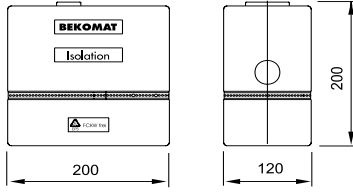	<p>Thermostatically controlled heating Calefacción regulada por termostato Chauffage à régulation thermostatique Aquecimento controlado termostaticamente</p>	<p>Order reference AN824261 Referencia N° de commande N.º de encomenda</p>
	<p>Insulating shells Elementos aislamiento térmico Coquilles d'isolation Cápsulas de isolamento</p>	<p>Order reference AN823760 Referencia N° de commande N.º de encomenda</p>

Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Dimensões

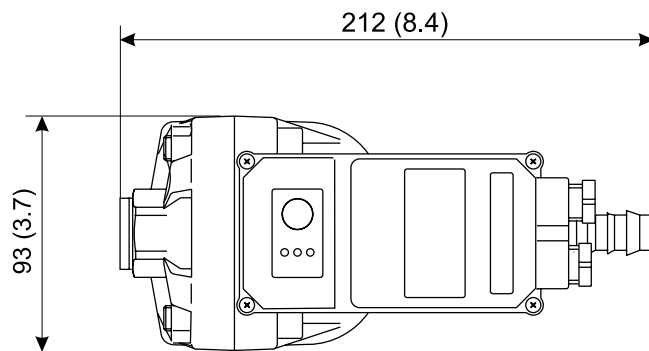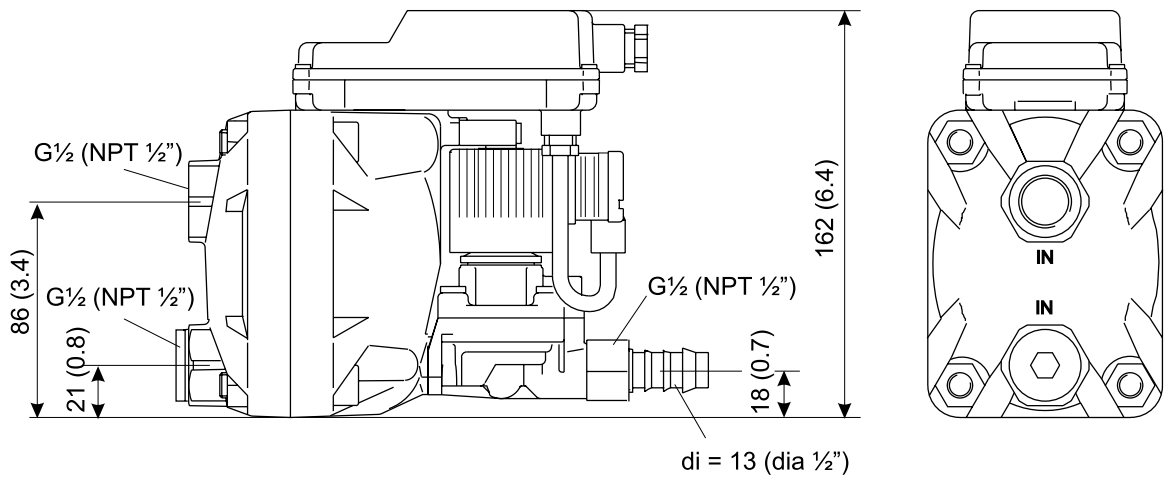

**ECO-DRAIN 13
ECO-DRAIN 13 CO**

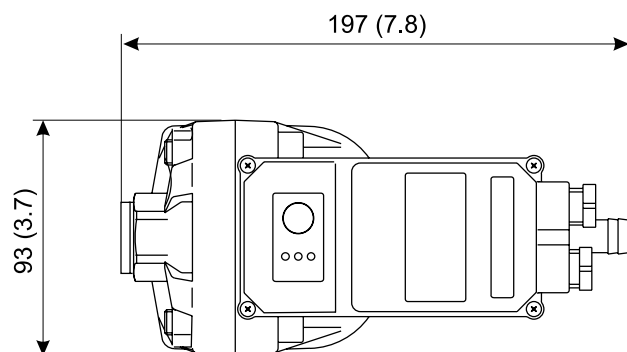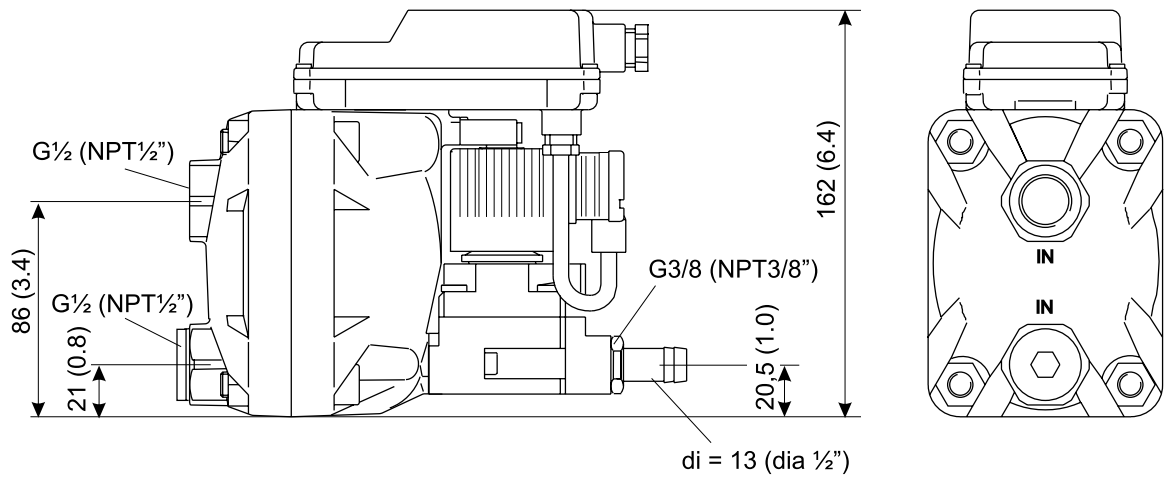

ECO-DRAIN 13 CO PN25

ARGENTINA

Kaeser Compresores de Argentina, S.R.L.
Av.Crisólogo Larralde 1197 (Ruta 197), B1648GJA - Tigre, Rep. Argentina
Tel: (11) 5681-8097 • Fax: (11) 5681-8037
E-mail: kaeserar@kaeser.com.ar

BRASIL

Kaeser Compresores do Brasil, Ltda.
Rua Marcilio Dias 148, CEP 04764-080, Sao Paulo, SP
Tel: (011) 4731-0707 • Fax: (011) 4731-0909
E-mail: kaeserbr@kaeser.com.br

CANADA

Kaeser Compressors, Inc.
3760 La Vérendrye, Boisbriand, Quebec J7H 1R5
Tel: (450) 971-1414 • Fax: (450) 971-1415
E-mail: info.canada@kaeser.com

CHILE

Kaeser Compresores de Chile, Ltda.
Cerro Portezuelo 9817-A, Quilicura - Santiago
Tel: (2) 747-1446 • Fax: (2) 747-1425
E-mail: kaeserch@kaeser.ltda.cl

COLOMBIA

Kaeser Compresores de Colombia, S.A.
Carrera 63 No. 16-48, Santafé de Bogotá, D.C.
Tel: (1) 417-6970 • Fax: (1) 417-6980
E-mail: kaeser@col1telecom.com.co

MEXICO

Kaeser Compresores S.A. de C.V.
Calle 2 No. 111 E y F, Parque Industrial Jurica, 76100 Querétaro, Qro
Tel: (4) 218-6448 • Fax: (4) 218-6449
E-mail: kaesermex@acnet.net

USA

Kaeser Compressors, Inc.
P.O. Box 946, Fredericksburg, VA 22404
Tel: (540) 898-5500 • Fax: (540) 898-5520
E-mail: kaeser2@kaeser.com

www.kaeser.com